



FICHA TÉCNICA DETALLES DEL PRODUCTO

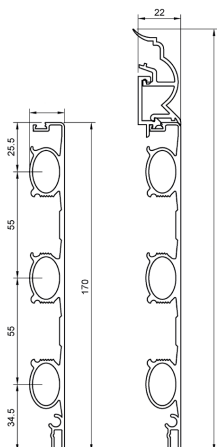

BM3

BM3TS

PERFIL DE ACABADO OPCIONAL

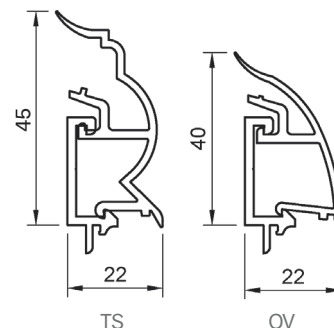

TS

OV

RENDIMIENTO TÉRMICO

Las cifras muestran la temperatura media del agua en el ThermaSkirt, con valores factorizados según ensayo BSRIA51397-1. El caudal estimado es de 56-80 g/m/s. Las potencias corresponden a metro lineal.

Temperatura (°C)	Potencia térmica (W/m)
35	58
40	73
45	90
50	105
55	119
60	140
65	166
70	197
75	215

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Material:	Aleación de aluminio y polímero	Colores estándar:	Blanco Cricket (RAL 9010)
Acabado:	Doble capa de pintura epoxi en polvo		Marfil Vintage (RAL 1013)
Longitudes estándar:	1,5 m, 3,0 m y 4,5 m	Bajo pedido:	Negro Carbón (RAL 9011)
Bajo pedido:	6,0 m y a medida		Gris antracita (RAL 7016)
Conector(es):	Ovalado - 10 mm (12 mm UE/EEUU) Ovalado - 15 mm (16 mm UE/EEUU) Kit TRV/Lockshield - 15 mm (16 mm UE/EEUU)	Peso:	2,04 kg/m
		Capacidad de agua:	0,72 kg/m
		Pérdida de presión:	0,0016 bar a 0,055 kg/s/m
Longitud máxima:	15-20 m (por cada toma de 15/16 mm) 12-15 m (por cada toma de 10 mm)	Presión de funcionamiento:	Normalmente entre 1,5 y 3 bar
Método de montaje:	Soporte incluido: 1 por metro	Presión de prueba:	Normalmente 10 bar

CERTIFICACIONES Y GARANTÍA

Marcado CE según BS EN 442-1 | BSRIA (Reino Unido) | KTH (Alemania - TUV) | TSE (Turquía) | Garantía de 10 años en componentes en contacto con agua

Aviso: ThermaSkirt es un sistema de calefacción radiante fabricado en aluminio. El aluminio puede corroerse si el agua no está correctamente tratada o presenta un pH inadecuado. Es imprescindible realizar una prueba de presión con aire o, de forma temporal, con agua y vaciarlo después. No se debe dejar el sistema de calefacción central lleno de agua sin tratar o sin comprobar durante largos periodos. El pH debe mantenerse entre 6,8 y 8,3. No se recomienda el uso de agua ablandada por intercambio de base. Si no se utiliza agua tratada y/o estabilizada en pH, la garantía quedará invalidada. Consulte BS 7593 (tratamiento del agua en sistemas de calefacción central), EN 14336 o VDI 2035.